



Afstand og armaturplacering

Below profil - Standard kontorrum 500 lux

Ved standard kontorrum med loftshøjde 2.7 - 3 meter, må der som udgangspunkt max være 1800 mm mellem hvert Below profil og max 600 mm mellem hvert afsluttet lighting module. Ved hele lysbånd må der som udgangspunkt også max være 1800 mm mellem hvert Below profil.

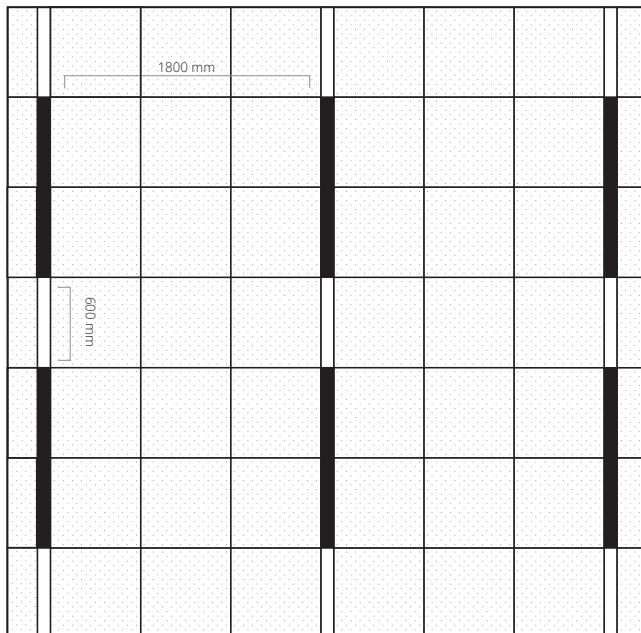


Loftplader 600x600 mm, 6 x Below lighting modul 1200 mm

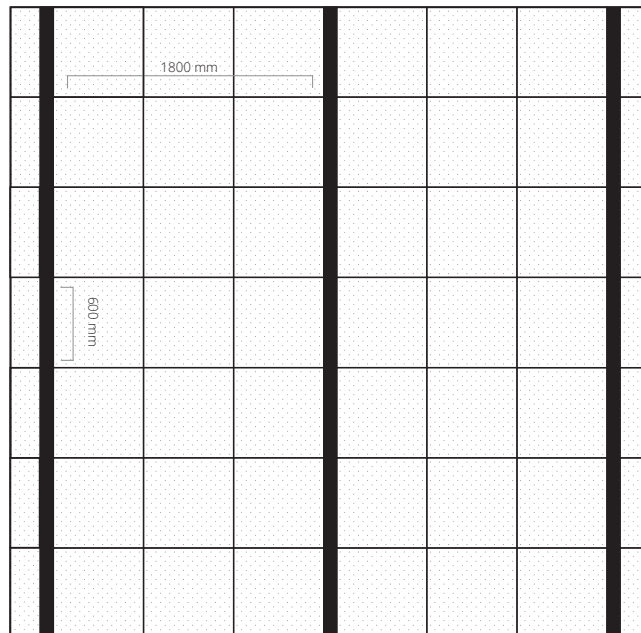


Loftplader 600x600 mm , Below lighting modul - lange hele lysbånd.
* Lysniveau bør dæmpes til ønsket lux-niveau (500lux)

Below profil - Standard gangforløb 100 lux

Ved standard gangforløb med loftshøjde 2.7 - 3.2 meter, må der som udgangspunkt max være 3600 mm mellem hvert Below profil.

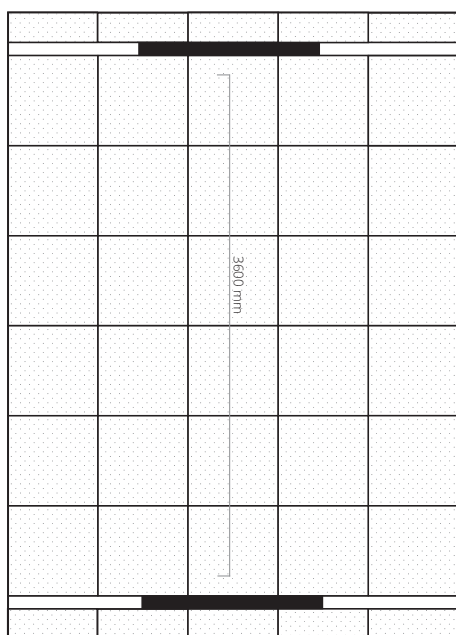

Loftplader 600x600, 2 x Below lighting modul 1200 mm

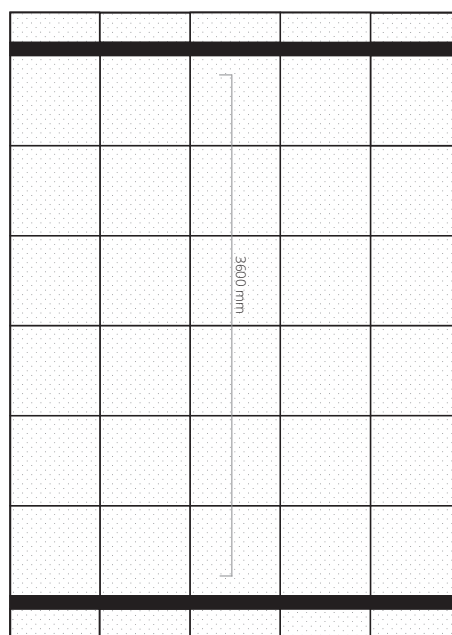

Loftplader 600x600 mm , Below lighting modul - lange hele lysbånd. *Lysniveau bør dæmpes til ønsket lux-niveau (100lux)